

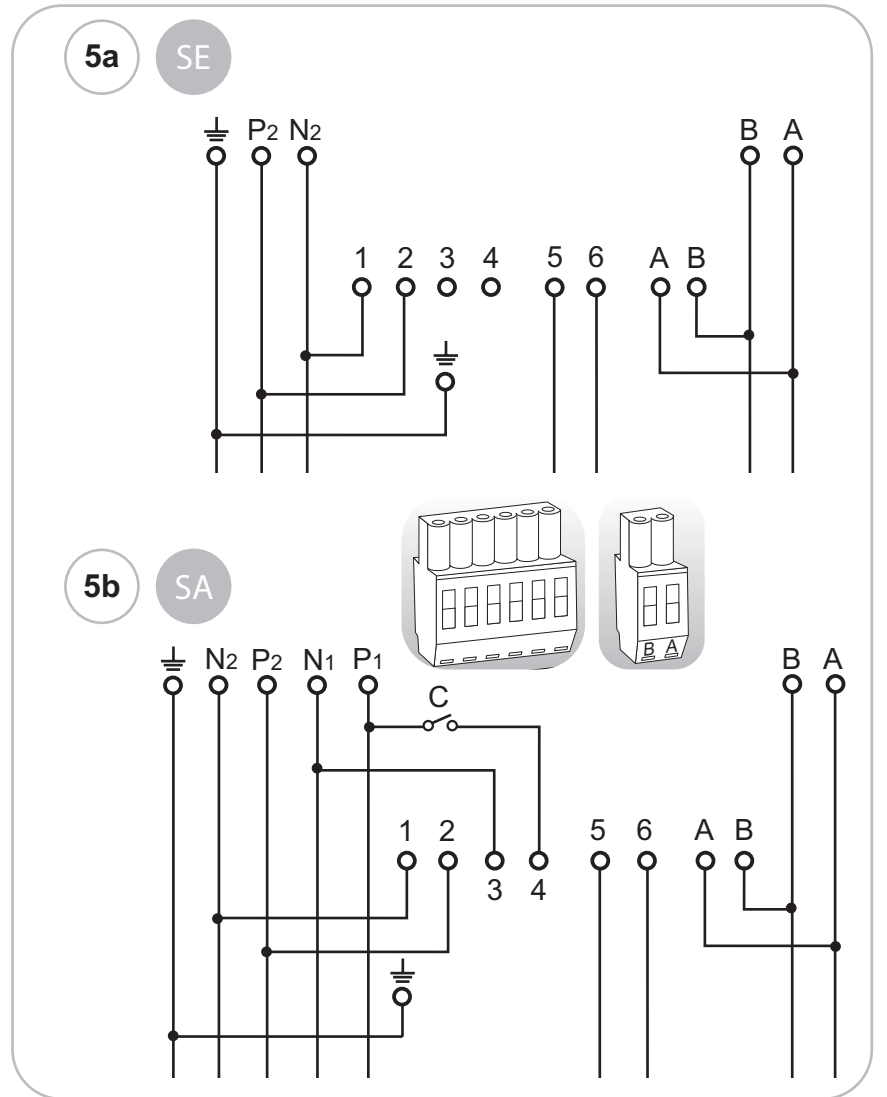


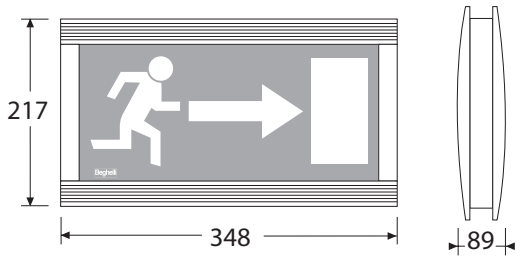

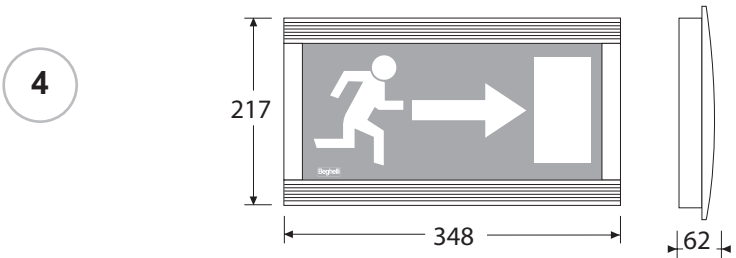
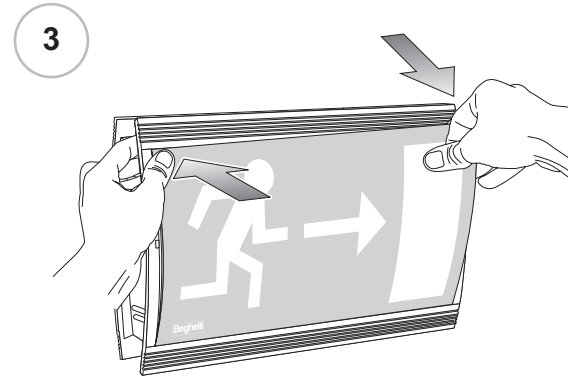
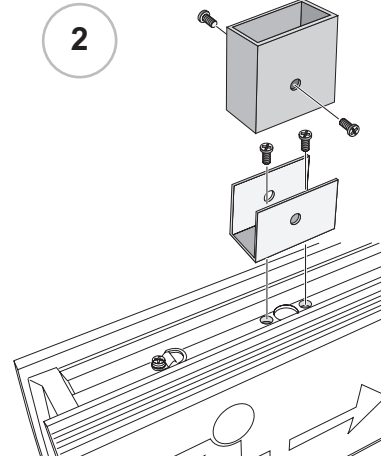


LUMINIUM CENTRALSYSTEM BEGHELLI

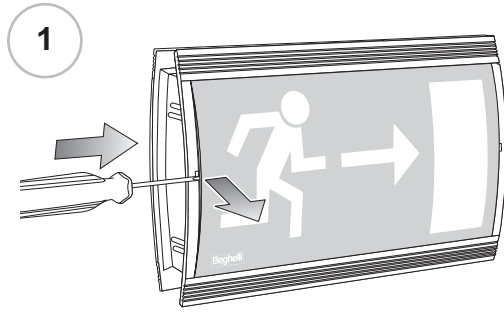

334.900.491

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

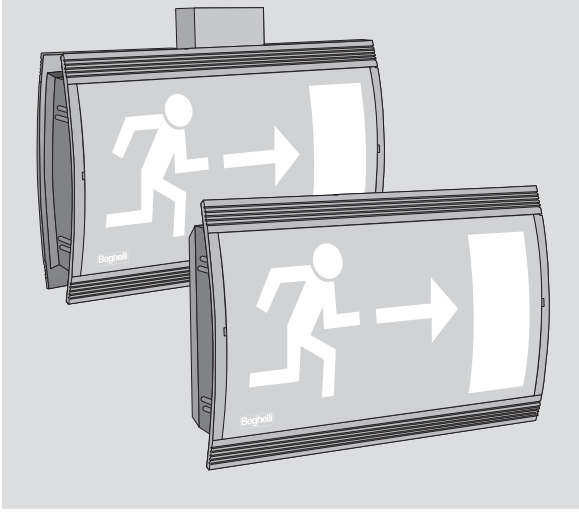

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍBILES - BEWERTUNGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNGELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo
COSφ	COSφ	COSφ	COSφ	COSφ
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso
				11122 - 11147 (SE) (SA)
				57mA
				0,63
				8W G5
				385lm
				50lm

P	NL	DK	S	N
Código da encomenda	Bestelnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode
Absorc. Máx	Max. stroomopname	Maksimal strømforbrug	Maximalupptagning	Maksimal strømforbruk
COSφ	COSφ	COSφ	COSφ	COSφ
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe
Fluxo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampfløde	Lysstyrke, lampe
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljusfløde	Lysstyrke
				11122 - 11147 (SE) (SA)
				57mA
				0,63
				8W G5
				385lm
				50lm

SAMOSTATNÉ ZAŘÍZENÍ S BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZACÍ S AUTOMATICKÝM ROZPOZNÁNÍM

SCHÉMA ZAPOJENÍ

- (Fig. 5a) SE - pouze nouzové svítící
- (Fig. 5b) SA - standardně a nouzové svítící
- A-B= datové vedení
- C= spínač světla
- P2-N2= nouzové vedení
- P1-N1= komutované vedení

Všechny spotřebiče jsou navrženy pro instalaci v

provedení SE nebo SA se samostatností 1 nebo 3h. (Patentovaný systém Beghelli).

MONTÁŽ

Přípevněte zařízení a zapojte kabely podle schéma zapojení (viz montážní návod Beghelli CentralSystem).

PROGRAMOVÁNÍ

Spust'te funkci automatického programování systému a vyčkejte. Řídící jednotka stanoví zónové číslo a identifikační číslo ke každému zařízení uvnitř zóny. Toto přiřazování čísel může být kdykoliv změněno. Pokud má připojené zařízení nečinný vstupní obvod (spálená žárovka) větší než 10W, odstraňte můstek zařízený poblíž LED konektoru.

INDIKACE LED DIOD

TRVALE ČERVENÉ SVÍTÍCÍ	NEPRAVIDELNOST EL. OBVODU
BLIKÁNÍ ČERVENÉHO SVĚTLA	NOUZOVÁ ZÁBRANA
TRVALE ŽLUTÉ SVÍTÍCÍ	NEPRAVIDELNOST ŽÁROVKY ČI ŽÁŘIVKY
BLIKÁNÍ ŽLUTÉHO SVĚTLA	BEZ SPOJENÍ
TRVALE ZELÉNÉ SVÍTÍCÍ	BÉŽNÝ PROVOZ
BLIKÁNÍ ZELÉNÉHO SVĚTLA	ZAŘÍZENÍ NEJÍ NASTAVENO

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě.
- Při fixaci signalizačních značek dbejte, aby LED diody zůstaly viditelné.
- Produkt nemůže být tříděn do běžného komunálního odpadu. Výrobce nenesou odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Veškeré výrobky firmy Beghelli -Elplast, a.s. jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny

přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech, kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližšímu autorizovanému servisnímu centru firmy Beghelli -Elplast,a.s.

SELF-CONTAINED APPLIANCE FOR SAFETY SIGNALING WITH SELF-DIAGNOSIS

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 5a) SE - Emergency only
- (Fig. 5b) SA - Standard and emergency lighting
- A-B = Data line
- C = light switch
- P2-N2 = Emergency line
- P1-N1 = Switched line

All appliances are designed to be installed in

SA operation and 1 hour or 3 hours autonomy (Beghelli patented system).

INSTALLATION

Secure the device and connect the cables according to the wiring diagram (see Beghelli CentralSystem installation manual).

PROGRAMMING

Start-up the self-programming function of the system and wait.

The Control unit assigns a zone number and an iden-

tification number within the zone to each device. This assignment can be changed at any time. If the device connected has an idle input (bulb blown) greater than 10W, remove the bridge arranged near the LED connector.

LED SIGNALS

STEADY RED LIGHT	CIRCUIT ANOMALY
FLASHING RED LIGHT	EMERGENCY INHIBITED
STEADY YELLOW LIGHT	BULB OR FLUORESCENT TUBE ANOMALY
FLASHING YELLOW LIGHT	NO COMMUNICATION
STEADY GREEN LIGHT	REGULAR OPERATION
FLASHING GREEN LIGHT	DEVICE NOT CONFIGURED

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to

prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property. For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.